



Optima Leaf-MnZn+ efektyvumas bulvėse



Nepriklausomos mokslo įstaigos bandymas:

Tikslas: Optima Leaf-MnZn+ efektyvumas bulvėse

Bandymą atliko: Vertify

Vieta: Wijster, Olandija

Augalas: Bulvės, cv Fontane

Sezonas: 2022




Produktas	Norma	Komentaras
Kontrolė	-	Nėra tręšimo per lapus
Optima Leaf-MnZn+	10x 1,0 l/ha @ ~7 dienų intervalais	Kartu su fungicidiniais purškimais



Optima Leaf MnZn+ efektyvumas bulvėse



Rezultatai:

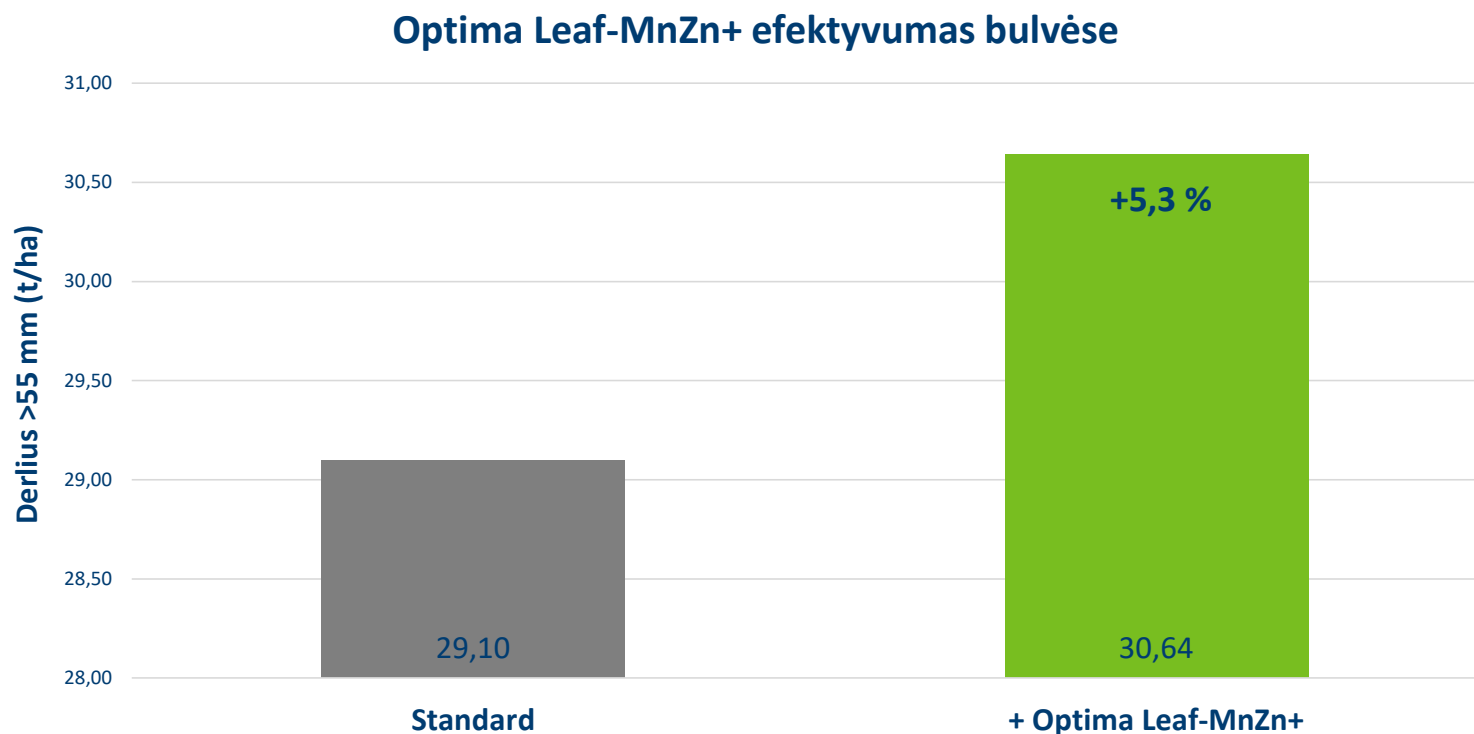

Panaudojus **Optima Leaf-MnZn+** gautas 8,6 % didesnis derlius priedas bulvėse (skaičiuojant bulves didesnes nei 55 mm)



Optima Leaf-MnZn+; Optima Vigor+, Optima Leaf MnZn+ efektyvumas bulvėse



Nepriklausomos mokslo įstaigos bandymas:

Tikslas: MnZn+, Optima Vigor+ ir Optima Leaf-K produktų palyginimas ir efektyvumas

Bandymą atliko: Essais+

Vieta: Ransart; Haut-de-France, Prancūzija

Augalas: Bulvės, cv Fontane

Sezonas: 2022




Produktas	Normos	Komentaras
Kontrolė	-	Nėra tręšimo per lapus
Optima Leaf-K	3x 5,0 l/ha @ ~14 dienų intervalais	1 purkimas pradedant formuotis gumbams
Optima Vigor+	3x 3,0 l/ha	Kartu su 2, 4 ir 6 fungicidu
Optima Leaf-MnZn+	8x 1,0 l/ha @ ~7 dienų intervalais	Kartu su fungicidiniais purškimais



Optima Leaf-MnZn+; Optima Vigor+, Optima Leaf MnZn+ efektyvumas bulvėse



Rezultatai:

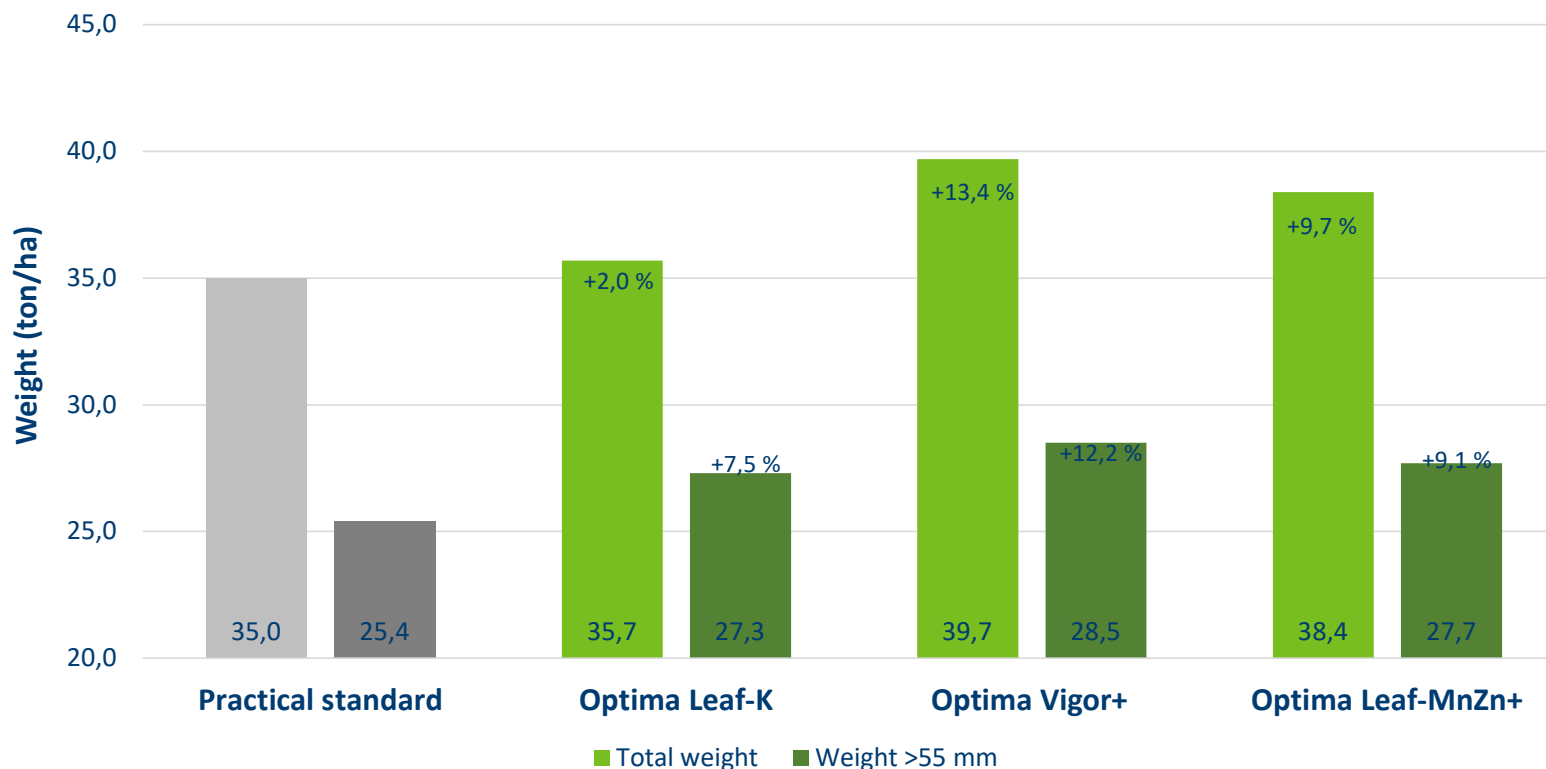

Panaudojus **Optima Leaf-K**, **Optima Vigor+** ir **Optima Leaf-MnZn+** gautas didesnis derlius bulvėse (skaičiuojant bulves didesnes nei 55 mm)